

ПАСПОРТ № РЩОА0007076 от 15.04.2015

Наименование и адрес потребителя МИРОС, ООО

Номер партии РЩОА0007076 Количество - вагонов V=19,53м³

Отгрузка от 15.04.2015

Щебень гранитный фр. от 40 до 70 мм

1. Зерновой состав щебня (полные остатки на ситах, % по массе)


Диаметр сита	Факт	По ГОСТ
87,5	0,0	До 0,5
70	4,5	До 10
55	35,0	От 30 до 60
40	91,7	От 90 до 100

2. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе	18,9
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	0,5
4. Содержание глины в комках, % по массе	отсутствует
5. Марка щебня по прочности (дробимости)	1200
6. Марка щебня по истираемости	И1
7. Содержание зерен слабых пород, % по массе	отсутствуют
8. Морозостойкость щебня	F300
9. Насыпная плотность щебня, кг/м³	1390
10. Аэфф. естественных радионуклидов, Бк/кг	268
11. Устойчивость структуры против распада, %	0,4

Содержание вредных компонентов и примесей:	Факт	По ГОСТ 8267-93
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелочах, ммоль/л	до 35,3	не более 50,0
Сульфаты и сульфиды в пересчете на SO ₃ , % по массе	до 0,1	не более 1,5
Пирит, % по массе	до 0,05	не более 4,0
Галоидные соединения в пересчете на ион хлора, % по массе	до 0,02	не более 0,1

Щебень выпускается по ГОСТ 8267-93.<<Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ>>

По вопросам подлинности данного документа обращаться в Испытательную лабораторию нерудных строительных материалов Северо-Запад, 188751, Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное, тел. 7777745 доб.5910
техническую компетентность №SP01.01.206.052, выдано ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», действительно до 27 июня 2015 г.

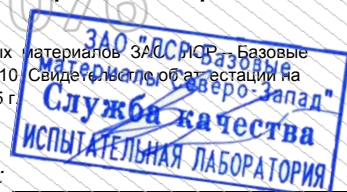

Контролер: _____